



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

Sępólno Krajeńskie, dnia 08.05.2024 r.

GINA SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

woj. kujawsko-pomorskie

Numer referencyjny sprawy: IRG.271.7.2024

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.)- zwana dalej „Ustawą Pzp” pn.: **„Budowa drogi gminnej w miejscowości Świdwie”**.

Zamawiający, Gmina Sępólno Krajeńskie, ul. Tadeusza Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, w odpowiedzi na wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego? Jeśli tak to prosimy o wskazanie konstrukcji, lokalizacji oraz ilości m².

Odpowiedź 1

Zamawiający nie wymaga wykonania odcinka próbnego.

Pytanie 2

Czy Zamawiający posiada wszystkie aktualne uzgodnienia z PKP PLK, które są niezbędne do przebudowy przejazdu kolejowego? Jeżeli tak to prosimy o dołączenie ww. uzgodnień.

Odpowiedź 2

Dołączona do SWZ dokumentacja projektowa, została zatwierdzona pozwoleniem na budowę na podstawie aktualnych uzgodnień z PKP PLK. Mając powyższe na uwadze należy uznać, że zgłoszenie wprawdzie nie przedłuża ważności uzgodnień, natomiast nie oznacza to, że inwestor jest zobowiązany uzyskać nowe uzgodnienia, jeśli w okresie obowiązywania zgłoszenia, upłynął termin ważności dotychczasowych.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Pytanie 3

Czy Zamawiający posiada wszystkie uzgodnienia, które są niezbędne do realizacji przedmiotowego zamówienia?

Odpowiedź 3

Zamawiający posiada wszystkie uzgodnienia wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę.

Pytanie 4

SST dla w-wy podbudowy z kruszywa 0/31,5 specyfikuje wymagania nasiąkliwości, dla kruszywa i mieszanek na poziomie który wyklucza stosowanie większości kruszyw w tym: bazalt, melafir. Czy Zamawiający dopuści do stosowania kruszywa zgodne z WT-4 2010?

Odpowiedź 4

Tak, nasiąkliwość powinna być w SST WA2.

Pytanie 5

Dokumentacja techniczna (Projekt, przekroje) nie podają kategorii ruchu dla warstwy ścieralnej. AC 8 S. Z kolei SST specyfikuje przyjętą kategorię ruchu dla AC 8 S na KR 1-2 natomiast zawarte w niej wymagania dla mieszanek mineralno – asfaltowych są niespójne z tym wymaganiem, gdyż dla warstwy ścieralnej podaje się wymagania właściwości mieszanek dla kategorii ruchu KR 3-4. Prosimy o potwierdzenie kategorii ruchu KR 1-2 dla warstwy ścieralnej.

Odpowiedź 5

Zamawiający potwierdza kategorię ruchu KR 1-2

Pytanie 6

Dokumentacja techniczna (Projekt, przekroje) nie podają kategorii ruchu dla warstwy wiążącej AC 11 W. Z kolei SST specyfikuje przyjętą kategorię ruchu dla AC 11 W na KR 1-2 natomiast zawarte w niej wymagania dla mieszanek mineralno – asfaltowych są niespójne z tym wymaganiem, gdyż dla warstwy wiążącej podaje się wymagania właściwości mieszanek dla kategorii ruchu KR 3-4. Prosimy o potwierdzenie kategorii ruchu KR 1-2 dla warstwy wiążącej.

Odpowiedź 6

Zamawiający potwierdza kategorię ruchu KR 1-2



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Pytanie 7

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, z uwzględnieniem wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.

Odpowiedź 7

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia na podstawie dostępnej dokumentacji projektowej.

Pytanie 8

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelakimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi, uzgodnieniami i opiniami potrzebnymi do prawidłowej realizacji zamówienia, ważnymi przez cały okres realizacji zamówienia, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.

Odpowiedź 8

Zamawiający dysponuje dokumentacją, która była niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę.

Pytanie 9

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, a ewentualny brak w tym zakresie nie obciąża wykonawcy.

Odpowiedź 9

Zamawiający potwierdza, że załączył do SWZ będąca w jego posiadaniu dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania zamówienia.

Pytanie 10

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania zamówienia.

Odpowiedź 10

Odpowiedź jak w pytaniu 9.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Pytanie 11

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.

Odpowiedź 11

Zamawiający potwierdza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja.

Pytanie 12

Czy Zamawiający dysponuje umową z PKP na przebudowę przejazdu w myśl uzgodnienia IZ13DO.2133.9.8.2022.PM.5. Jeżeli nie, to kiedy inwestor planuje ją zawrzeć.

Odpowiedź 12

Zgodnie z uzgodnieniem PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. po rozstrzygnięciu postępowania Wykonawca będzie zobowiązany zawrzeć umowę z Zakładem Linii Kolejowych w Bydgoszczy na wykonanie robót budowlanych na terenie należącym do PKP.

Pytanie 13

Czy poszczególne materiały z rozbiórki należy spaletować/hałdować i wywieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego czy zutylizować?

Odpowiedź 13

Materiały, które będą mogły być wykorzystane przez Zamawiającego do ponownego wbudowania należy spaletować/hałdować (w zależności od rodzaju materiału) i wywieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego, pozostałe materiały zutylizować. Powyższe zostanie ustalone na radach budowy.

Pytanie 14

Prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju mieszanki kruszywa łamanego do wykonania podbudowy z mkł – w projekcie widnieje 50/30 natomiast w specyfikacji 50/3.

Odpowiedź 14

Podbudowę należy wykonać z mieszanki kruszywa łamanego 50/30.

Pytanie 15

Prosimy o określenie parametrów georusztu trójosiowego wraz z załączeniem specyfikacji technicznej.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

Odpowiedź 15

Specyfikacja techniczna stanowi załącznik nr 11 do SWZ. Parametry georusztu określone są na 68 stronie.

Pytanie 16

Prosimy o załączenie szczegółu ułożenia geowłókniny wraz z georusztem trójosiowym.

Odpowiedź 16

5.5. Ułożenie geosyntetyków

Na przygotowanym podłożu należy ułożyć warstwę geotkaniny separacyjnej. Pomiędzy sąsiednimi i kolejnymi pasmami geotkaniny należy zachować zakład o szerokości min. 0,5 m. Geotkaninę separacyjną można układać zarówno w kierunku podłużnym jak i poprzecznym do osi drogi, pod warunkiem zachowania wymaganych zakładów.

Bezpośrednio na geotkaninie należy ułożyć warstwę georusztu trójosiowego. Pomiędzy sąsiednimi i kolejnymi pasmami georusztu należy zachować zakład o szerokości min. 0,4 m. Georuszt trójosiowy można układać zarówno w kierunku podłużnym jak i poprzecznym do osi drogi, pod warunkiem zachowania wymaganych zakładów.


Należy zwrócić uwagę, aby zakłady geosyntetyków były zachowane podczas układania kruszywa. Można to zapewnić stosując odpowiednie sposoby na utrzymanie geosyntetyków w niezmienionej pozycji, takie jak tymczasowe szpilki stalowe lub ułożenie niewielkich pryzm kruszywa.

W załączeniu poprawiona SST - D.02.03.01e. Ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej georusztem

Pytanie 17

Prosimy o szczegół ułożenia geowłókniny wraz z georusztem w miejscu przepustów pod drogą.

Odpowiedź 17

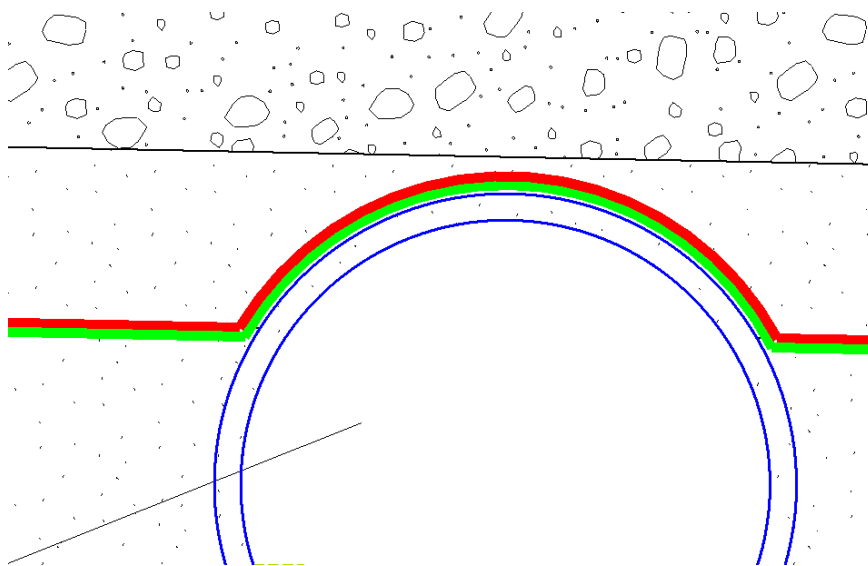

Zamówienie jest współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

Georuszt Geowłóknina

Pytanie 18

Czy zamawiający posiada wszelkie wymagane prawem pozwolenia, decyzje i uzgodnienia (w tym pozwolenie wodnoprawne)?

Odpowiedź 18

Odpowiedź jak w pytaniu 8.

Pytanie 19

Czy Zamawiający posiada uzgodnienia z przedstawicielami kolei?

Odpowiedź 19

Tak, uzgodnienia znajdują się w dokumentacji projektowej.

Pytanie 20

Czy Zamawiający posiada uzgodnienia z właścicielami infrastruktury technicznej przebiegającej w obrębie robót?

Odpowiedź 20

Tak, uzgodnienia znajdują się w dokumentacji projektowej

Pytanie 21

Wg przedmiaru robót powierzchnia georusztu jest większa niż powierzchnia geowłókniny. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź 21

Poniżej prawidłowe wartości.

TABELE NR 1			
ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI			
<i>jezdni drogi gminnej</i>			
Odcinki	Warstwa nawierzchni	Nowa nawierzchnia [m ²]	Grubość [m]
	warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70	4782.06	0.04
	warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 35/50	4925.52	0.08
	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, mieszanka niezwiązana C50/30. 0/31,5mm	5073.29	0.22
	mieszanka z kruszywa niezwiązanego C50/30, 0/31,5mm stabilizowana georusztem trójosiowym typu 1	5225.49	0.2
	geowłóknina separacyjna	5225.49	-



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Pytanie 22

Załączona tabela robót ziemnych wskazuje na wykonywanie nasypów (brak wykopów).

Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź 22

Wykop w gruntach nienadających się do ponownego wbudowania został oznaczony w tabeli jako nN

Pytanie 23

Czy Zamawiający wymaga obecności archeologa lub przeprowadzenia jakichkolwiek czynności archeologicznych przed lub w trakcie robót?

Odpowiedź 23

Zgodnie z uzgodnieniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków obecność archeologa lub przeprowadzenie jakichkolwiek czynności archeologicznych nie jest wymagane.

W przypadku odkrycia obiektu zabytkowego wymagane jest:

Wstrzymanie wszelkich robót mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczenie tego przedmiotu i miejsca jego odkrycia

Niezwłoczne zawiadomienie o tym właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeśli to nie jest możliwe właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Pytanie 24

Kto poniesie koszty zabezpieczenia w przypadku natrafienia na obiekt posiadający cechy zabytku?

Odpowiedź 24

Koszty zabezpieczenia w przypadku natrafienia na obiekt posiadający cechy zabytku pokrywa Wykonawca.

Pytanie 25

Czy Zamawiający posiada badania geotechniczne zalegających gruntów w podłożu w przebiegu nowoprojektowanej drogi?

Odpowiedź 25

Zamawiający posiada badania geotechniczne -zostały załączone do niniejszych odpowiedzi jako załącznik nr 2.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Pytanie 26

Wg dokumentacji projektowej ilość materiału potrzebna na wykonanie nasypów oscyluje w granicach 24m³. Masy ziemne są bilansowane wg tabeli robót ziemnych do wykonania jest ok 3473m³. Prosimy o wyjaśnienie oraz załączenie badań stwierdzających przydatność gruntów do wbudowania.

Odpowiedź 26

Odpowiedź jak w pytaniu 22

Pytanie 27

Prosimy o uzupełnienie opisów elementów na rysunkach projektowych – przekroje.

Odpowiedź 27

Pytanie mało precyzyjne, Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi.

Pytanie 28

Z przedmiaru robót wynika iż ilość ścieków z prefabrykowanych elementów korytkowych do wykonania to 7m. Prosimy o wskazanie miejsca ułożenia wraz z określeniem długości ścieków na PZT lub przekrojach.

Odpowiedź 28

Są oznaczone na planach syt. "umocnienie dna rowu prefabrykatem korytkowym...", wszystkie umocnienia zaplanowano na długości 1,5m, a jedno po północnej stronie w przekroju 0+940 na 2,5m.

Pytanie 29

W przedmiarze brak wykonania pobocza wzdłuż całej drogi (wg przekroju występuje istniejąca zieleń). Prosimy o wyjaśnienie z jakiego materiału mają być wykonane pobocza.

Odpowiedź 29

Brak wykonania pobocza wzdłuż całej drogi wynika ze względu na jej szerokość. Tam gdzie będzie to możliwe należy wykonać pobocza z kruszywa.

Pytanie 30

Prosimy o określenie/wyjaśnienie jak szeroko układana jest geowłknina oraz georuszt (brak rysunków szczegółowych – czy geowłknina jest zawijana?).

Odpowiedź 30

Informacje zawarte są w załączniku nr 1 do odpowiedzi SST - D.02.03.01e. Ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej georusztem



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

Pytanie 31

Prosimy o określenie wielkości tzw. schodkowania warstw wraz z uwzględnieniem w przedmiarze robót (powierzchnia geowłókniny pokrywa się z powierzchnią warstw bitumicznych?).

Odpowiedź 31

Schodkowanie 15 cm

Pytanie 32

Prosimy o określenie miejsca wykonania elementów prefabrykowanych w tym krawężników, oporników kostki brukowej betonowej.

Odpowiedź 32

Wszystko zaznaczone jest na planie sytuacyjnym w PAB

Pytanie 33

Prosimy o załączenie uzgodnień z Zarządem Dróg Wojewódzkich

Odpowiedź 33

Uzgodnienia znajdują się w dokumentacji projektowej.

Pytanie 34

Prosimy o potwierdzenie iż roboty ziemne na przepustach (wzdłuż drogi wojewódzkiej w tym przywrócenie pochylenia skarp 1;1,5) są ujęte w tabeli robót ziemnych

Odpowiedź 34

Roboty ziemne na przepustach nie zostały ujęte w tabeli robót ziemnych. Wykonawca powinien oszacować w swojej ofercie w/w prace.

Pytanie 35

Czy ilości w przedmiarze robót są wiążące?

Odpowiedź 35

Przedmiar robót nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia, ma wyłącznie charakter informacyjny i pomocniczy do przygotowania oferty i określa orientacyjny zakres prac.

Pytanie 36

Wykonawca wnosi o modyfikację § 4 ust. 9 wzoru umowy poprzez nadanie mu następującej treści:

Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi na podstawie polecenia przelewu, w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej przez



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

Wykonawcę faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Za dzień dokonania płatności Strony uznają dzień uznania na rachunku bankowym Wykonawcy.

Odpowiedź 36

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów w §4 ust. 9 projektowanych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 6 do SWZ.

Pytanie 37

Wykonawca wnosi o modyfikację § 11 ust. 8 wzoru umowy poprzez nadanie mu następującej treści:

W razie nieusunięcia wad i/lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może:

- 1) usunąć je na koszt Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego terminu, z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji jakości lub rękojmi za wady; Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia, lub
- 2) naliczyć Wykonawcy karę umowną, o której mowa w § 13 ust 1 pkt 3) umowy

Odpowiedź 37

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów w §11 ust. 8 projektowanych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 6 do SWZ.

Pytanie 38

Wykonawca wnosi o modyfikację § 12 ust. 5 wzoru umowy poprzez nadanie mu następującej treści:

Jeżeli Zamawiający podczas dokonywania odbioru końcowego stwierdzi, że przedmiot umowy zawiera wady i/lub usterki, które ujawniły się po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru gotowości do odbioru, wstrzyma się z odbiorem robót do czasu usunięcia stwierdzonych wad i/lub usterek, wyznaczając jednocześnie Wykonawcy termin na usunięcie wad i/lub usterek, nie krótszy niż 14 dni, uwzględniający wymogi technologiczne oraz uwarunkowania atmosferyczne.

Odpowiedź 38

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów w §12 ust. 5 projektowanych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 6 do SWZ.

Pytanie 39

Wykonawca wnosi o modyfikację § 13 ust. 1 wzoru umowy poprzez nadanie mu następującej treści:



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

1. Strony ustalają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące wysokości kar umownych w zależności od zaistnienia określonego zdarzenia:

- 1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 1 i 2 umowy - w wysokości 0,15% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,
- 2) za zwłokę w usunięciu wad i/lub usterek stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,
- 3) za zwłokę w usunięciu wad i/lub usterek ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,
- 4) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę jednakże z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust. 1 umowy,
- 5) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od części umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub odstąpienia od części umowy przez Wykonawcę jednakże z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust. 1 umowy dla części umowy, od której Zamawiający lub Wykonawca odstąpił, bądź dla reszty niespełnionego przez Wykonawcę świadczenia - do wyboru przez Zamawiającego,
- 6) w razie braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,15% wynagrodzenia umownego netto ustalonego odpowiednio w umowie o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty,
- 7) w razie nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu dokumentów obejmujących treść jej zmiany - w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy lub projektu jej zmiany,
- 8) w razie nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, lub dokumentów obejmujących treść jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia - w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego netto określonego w §



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



3 ust. 1 umowy, za każdy przypadek nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy lub jej zmiany,

9) w razie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,

10) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 10 ust. 1 umowy osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę – w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę),

11) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 10 ust. 1 umowy osób niewskazanych w wykazie, o którym mowa w § 10 ust. 4 umowy – w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona wskazana w wykazie, o którym mowa w § 10 ust. 4 umowy) – dotyczy to także osób zatrudnionych przez podwykonawców,

12) za odmowę podania danych umożliwiających identyfikację osób wykonujących czynności wskazane w § 10 ust. 1 umowy na zasadach określonych w § 10 ust. 6 umowy – w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby w przypadku niewskazania jej danych przez Wykonawcę),

13) jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z obowiązku określonego w § 10 ust. 7 umowy, w wysokości 1 500,00 zł za każdy przypadek.

2. Z innych tytułów, bądź gdy wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokryje rzeczywiście poniesionej szkody, Strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach kodeksu cywilnego.

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy z tytułu wszystkich przypadków wymienionych w niniejszej umowie nie może przekroczyć 15% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

Odpowiedź 39

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów w §13 ust. 1 projektowanych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 6 do SWZ.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

Pytanie 40

Czy Zamawiający - w celu zachowania symetrii Stron umowy - zmodyfikuje par. 12 wzoru umowy poprzez wprowadzenie postanowienia o następującej treści:

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

1) w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego jednakże z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust. 1 umowy,

Odpowiedź 40

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów w §12 projektowanych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 6 do SWZ.

Pytanie 41

Wykonawca wnosi o modyfikację § 16 ust. 6) wzoru umowy poprzez nadanie mu następującej treści:

Wykonawcy zostanie zapłacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia odstąpienia, których zakres zostanie określony w protokole podpisanym przez Strony oraz materiały budowlane, które zostały wyprodukowane/dostosowane jedynie dla realizacji przedmiotu Umowy, prawidłowo składowane i nieuszkodzone, o odpowiedniej jakości i które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę na podstawie zestawieniem ich wartości.

Odpowiedź 41

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów w §16 ust. 6 projektowanych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 6 do SWZ.

Pytanie 42

W opisie technicznym zamieszczono zapis: „Posadowienie nowej nawierzchni drogi powinno być wykonane na gruntach zaliczanych do grupy nośności G1. W związku z tym należy doprowadzić podłoże do grupy nośności G1 poprzez wykonanie stabilizacji wraz z wykonaniem wzmocnienia geosyntetykami”, natomiast na przekrojach konstrukcyjnych nie uwzględniono stabilizacji gruntu cementem. Prosimy o informację czy należy wykonać stabilizację gruntu cementem.

Odpowiedź 42

Nie należy wykonywać stabilizacji gruntu cementem.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

Pytanie 43

W przedmiarze branży drogowej wyszczególniono warstwę górną podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 24 cm (poz. 17.d.4.3 oraz poz. 17'd.4.3), natomiast na przekroju grubość ww. warstwy wynosi 22 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź 43

Należy przyjąć grubość 22 cm.

Pytanie 44

Czy po przedmiotowej linii kolejowej realizowane są regularne przewozy pasażerskie?

Odpowiedź 44

Po przedmiotowej linii kolejowej nie są realizowane regularne przewozy pasażerskie.

Pytanie 45

Czy Zamawiający posiada wymagane uzgodnienia, które zezwalają na wstrzymanie ruchu kolejowego na przedmiotowej linii kolejowej?

Odpowiedź 45

Zgodnie z uzgodnieniem PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. po rozstrzygnięciu postępowania Wykonawca będzie zobowiązany zawrzeć umowę z Zakładem Linii Kolejowych w Bydgoszczy na wykonanie robót budowlanych na terenie należącym do PKP.

Pytanie 46

Czy Wykonawca musi uwzględnić koszty komunikacji zastępczej?

Odpowiedź 46

W załączeniu tabela szacunkowych kosztów udostępniona przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. do oszacowanie ewentualnych kosztów.

Pytanie 47

Czy Wykonawca musi uwzględnić koszty kolejowe, spowodowane wstrzymaniem ruchu pociągów?

Odpowiedź 47

Zamawiający potwierdza, że Wykonawca musi uwzględnić w ofercie koszty kolejowe spowodowane wstrzymaniem ruchu pociągów. W załączeniu tabela szacunkowych kosztów udostępniona przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający wysłuzą termin składania ofert do dnia 16.05.2024 r.

Załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 - SST - D.02.03.01e. Ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej georusztem
- 2) Załącznik nr 2 – opinia geotechniczna
- 3) Załącznik nr 3 - Tabela szacunkowych kosztów

Zatwierdził:
Zastępca Burmistrza
Marek Zieńko